


PRA

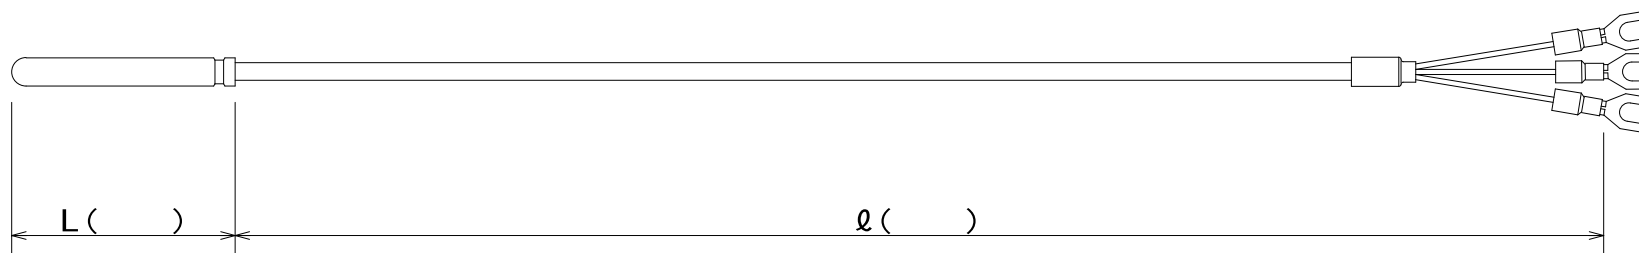

	選定項目	御希望形状
⑥	端子・コネクタ	
④	リード線	
①	パイプサイズと材質	
②	導線形式(導線数)	
①	素子の等級	

パイプスタイル抵抗体
 PRA/Pt100①②φ①(①)-L-④-l-⑤

使用温度範囲	~		測定対象物	
精度	JIS 級	数量	図面番号	改訂
御社名			PRA	